



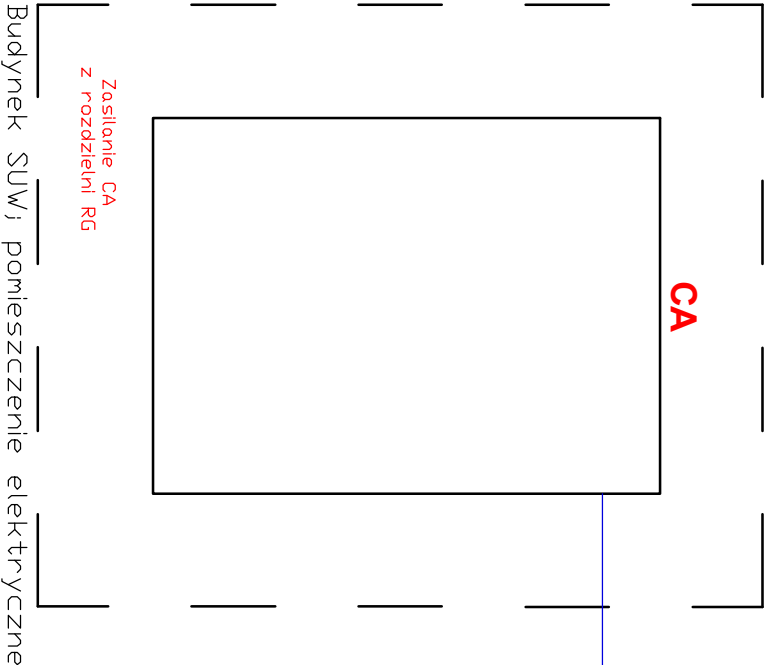

19 x przewód
YTDY 6x0,5 mm²

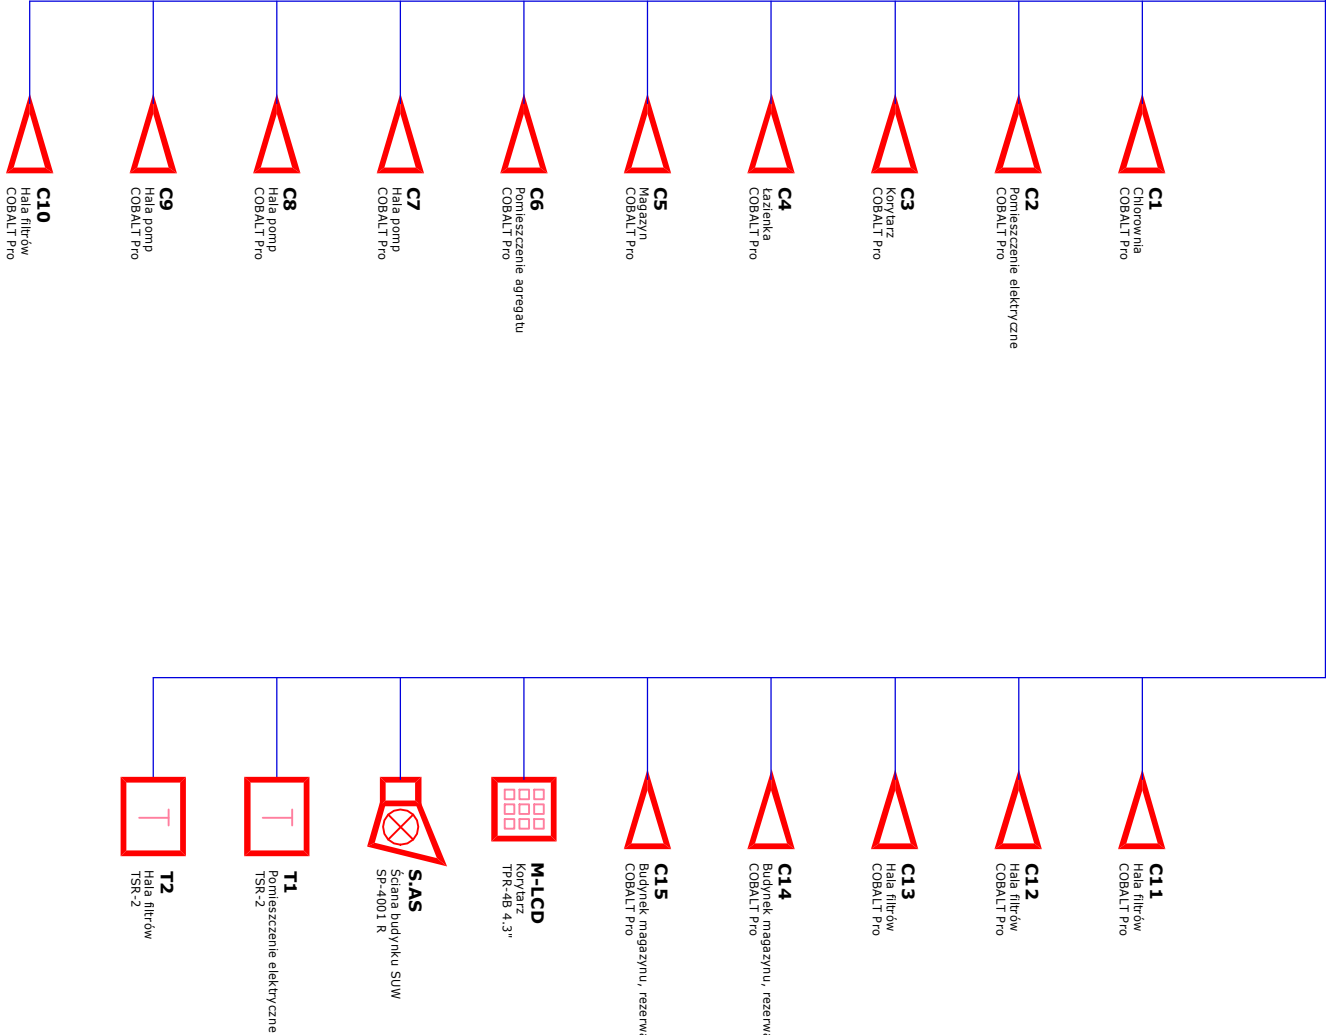

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

- Obudowa metalowa dedykowana do centrali alarmowej 325x305x90 0-R4D - 1 szt.
- Akumulator BP 7Ah/12V, wymiary: 94 x 151 x 65 mm - 1 szt.
- Transformator 30VA/16.5V - 1 szt.
- Centrala alarmowa z komunikacją GSM i funkcjami automatyki budynkowej OptimaGSM - 1 szt.
- Moduł wejść DI EKSPANDER EXP-18-RN - 1 szt.
- Odbiornik radiowy (STEROWNIK) RF-4C w zestawie z 4 pilotami TR-4 - 2 szt.
- Czujnik temperatury, obudowa natynkowa ABS biała 80x80x25 [mm], wykonanie dla pomiaru z zakresem: -20 do +70 °C - 2 szt.
- Panel dotykowy 4.3" (klawiatura dotykowa) w obudowie natynkowej, czarnej, TFT LCD, LED, o wysokim kontraście i jasności - 1 szt.
- Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4001 R - 1 szt.
- Cyfrowa czujka dźwięku - czujnik podczerwieni - PIR z poczwórnym pyroelementem oraz czujnik mikrofalowy COBALT Pro - 15 szt.

Faza: PROJEKT TECHNICZNY		Kwiecień 2022		Inwestor: Urząd Gminy Obsza 23-413 Obsza 36		
Nazwa rysunku: Instalacja SSWIN w budynku SUW Babice - schemat ideowy				Nazwa inwestycji: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody miejscowości Babice na działkach nr ew. 1074/1; 1076/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Babica, gmina Obsza.		
Projektant: mgr inż Wacław Komar	Spec. instalacji w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - bez ograniczeń	PDK/0048/ PWOF/19				
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Łuków	Spec. instalacji w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - bez ograniczeń	UAN/III/ 7342/95/98				
 35-240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75 tel. (017) 8 600 300		Formal. A - 3		Nr rys. E10		
		Skala: -				