

Znak sprawy: OŚ.2710.VI.3.2022

Obsza, dnia 08.06.2022 r.

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „*Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Babice – Dorbozy*”

A. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp, **Zamawiający** – Gmina Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz odpowiedziami.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącego stropu w stacji uzdatniania wody w m. Dorbozy co pozwoli zwiększyć właściwości termiczne i konstrukcyjne remontowanego obiektu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie stropu w budynku SUW z wyjątkiem pomieszczenia kotłowni – przeznaczonej na umieszczenie w nim agregatu prądotwórczego. Jeżeli Wykonawca pozostawi strop to musi wykonać jego docieplenie warstwą styropianu twardego o grubości 10cm ułożonego na folii polietylenowej i przykrytych styropian warstwą wylewki grubości 5 cm.

2. Czy w przypadku pozostawienia istniejącego stropu i wykonania jego docieplenie Zamawiający dopuści możliwość odstąpienia od montażu płyt gipsowo - kartonowych na wewnętrznej połaci dachu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dla rozwiązania z pkt. 1 dopuszcza odstąpienie od montażu płyt gipsowo - kartonowych od wewnętrznej strony połaci dachu.

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie innej formy wykończenia sufitów w pomieszczeniach stacji uzdatniania wody w m. Dorbozy np. sufit podwieszany z płyt gipsowo kartonowych lub inne?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku pozostawienia stropodachu Wykonawca może odstąpić od montażu sufitów podwieszanych w zamian musi wykonać gipsowanie sufitów oraz ich malowanie farbą emulsyjną 3 krotnie.

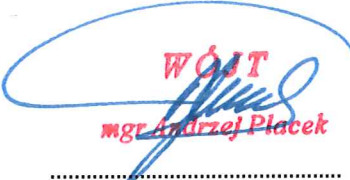
4. Proszę W projektowanym pomieszczeniu na agregat nie występuje czerpnia powietrza czy należy ją wykonać czy ewentualnie Zamawiający dopuści wykonanie pomieszczenia na agregat jako otwartego na zewnątrz , zabezpieczonego jedynie ażurową bramą?

Odpowiedź Zamawiającego:

W pomieszczeniu agregatu prądotwórczego jest zaprojektowana czerpnia powietrza otwierana napędem elektrycznym poprzez siłownik. Zamawiający nie dopuszcza wykonania tego pomieszczenia jako otwartego. Należy wykonać demontaż stropu w tym pomieszczeniu , uzupełnić ściany do wysokości nowego dachu, podnieść

posadzkę w pomieszczeniu do poziomu w innych pomieszczeniach , docieplić od wewnątrz ściany warstwą styropianu gr. 10cm następnie położyć siatkę i klej oraz pomalować całość farbą elewacyjną. Sufit wykonać jako podwieszany. W pomieszczeniu jest przewidziane odprowadzenie spalin z agregatu do nowego kanału wywiewnego , który będzie wyposażony w wentylator dachowy. Drugi kanał wentylacyjny będzie odprowadzał poprzez inny wentylator dachowy powietrze z pomieszczenia. Oba wentylatory dachowe muszą współpracować z układem uruchamiania agregatu prądotwórczego podobnie jak napęd siłownika w czepni powietrza

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**


The stamp consists of the word "WÓJT" in red capital letters, followed by a red line and the text "mgr Andrzej Plątek" in red lowercase letters.

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)